

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ICS-IR-TXBR

Кронштейн для ИК-радиатора



Способ крепления кронштейна

Верхняя часть напольной опоры и рама крепления радиатора фиксируются винтами. Кронштейн поставляется с металлической пластиной с резьбовыми отверстиями и совместим с большинством стандартных напольных кронштейнов. См. Рисунок 1.

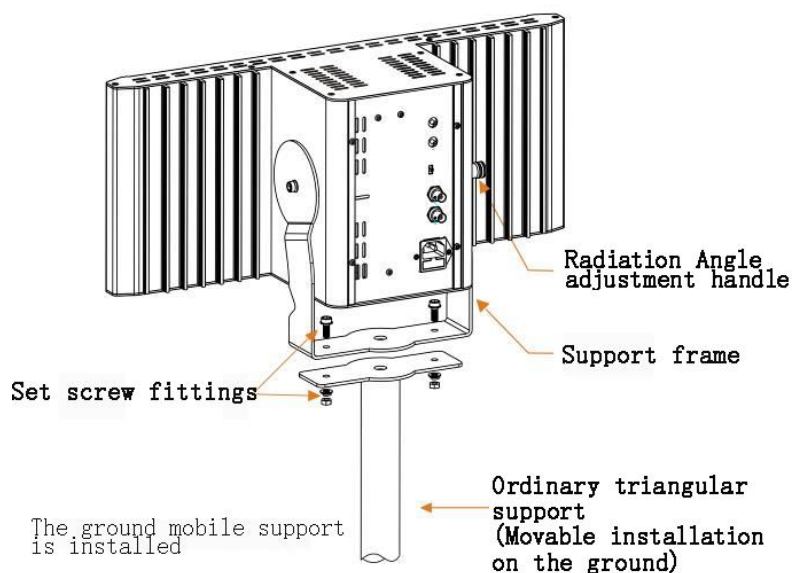


Рис 1. Способ установки мобильной напольной опоры радиатора

Настенный способ крепления

Для настенного крепления доступен отдельный кронштейн в качестве опции, как показано на Рисунке 2. Кронштейн крепится к стене или потолку с помощью четырех болтов.

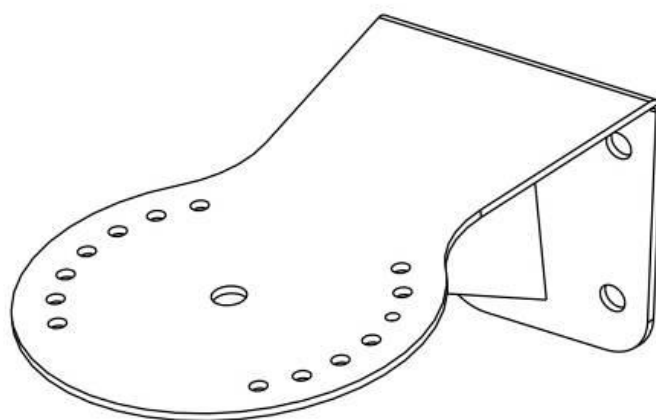


Рис 2. Кронштейн для фиксации радиатора

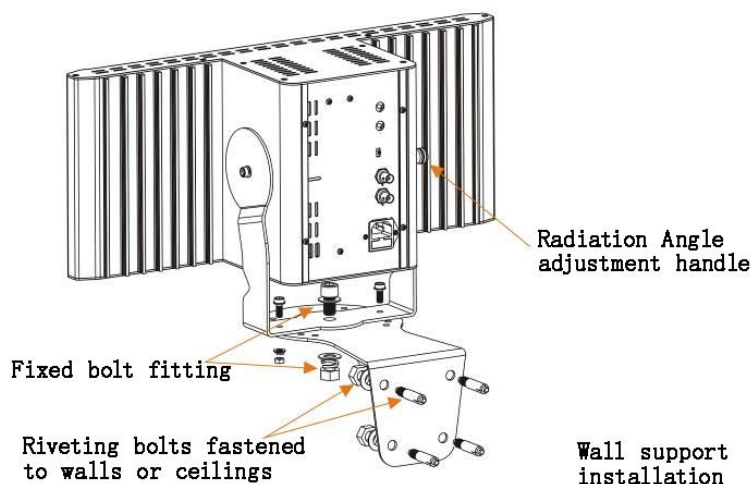


Рис 3.

Примечание: Кронштейн для фиксации радиатора имеет два ряда симметричных отверстий для регулировки горизонтального угла радиатора.

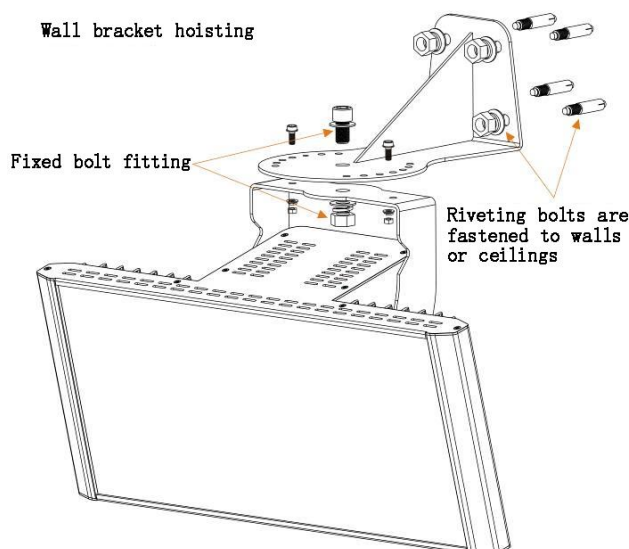


Рис. 4 Подвесной способ крепления настенной опоры радиатора

Потолочный способ установки

Радиатор можно закрепить на потолке с помощью встроенного кронштейна. При такой установке необходимо обеспечить достаточное пространство вокруг радиатора для правильной циркуляции воздуха.

В большинстве случаев применения требуется установка вентиляционных устройств для принудительной вентиляции во избежание перегрева.

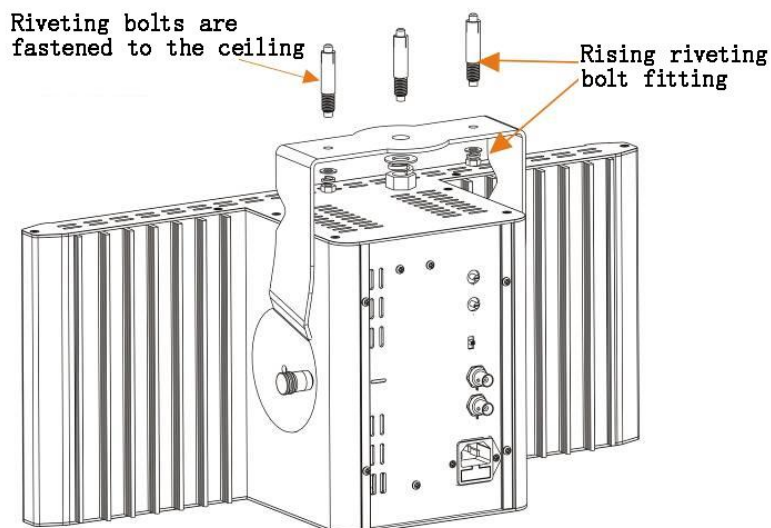


Рис. 5

Потолочная установка радиатора

Горизонтальный способ установки

Если радиатор необходимо установить на горизонтальную поверхность (например, на крышу трансляционной комнаты), расстояние от радиатора до горизонтальной поверхности должно быть не менее 4 см для обеспечения правильной циркуляции воздуха. В противном случае следует перевести радиатор на половинную мощность. Если радиатор работает на полной мощности в верхней части помещения, температура окружающей среды не должна превышать 35 °С.

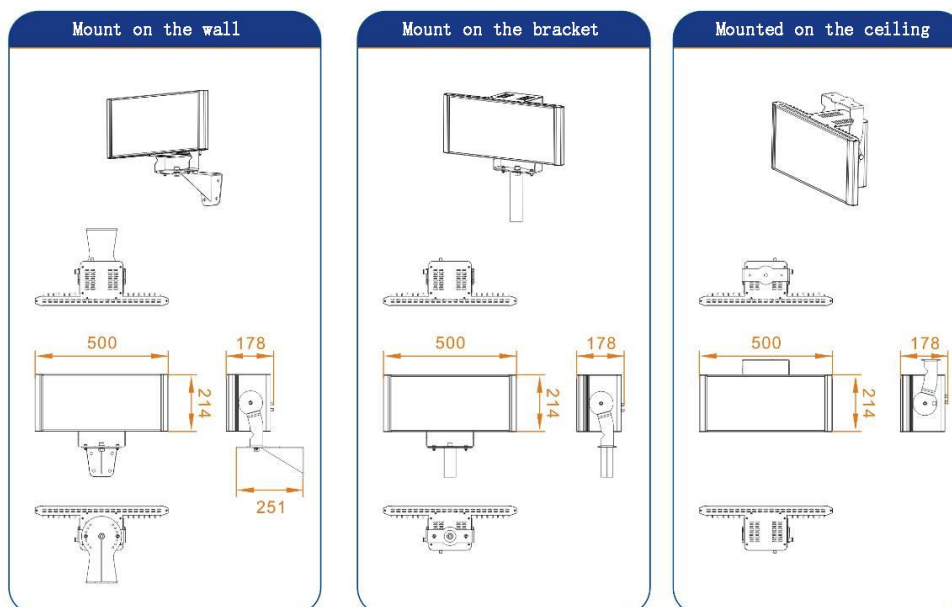


Рис 6. Примеры нескольких способов установки инфракрасной панели